

MĚSTSKÝ ÚŘAD V JEVÍČKU

odbor výstavby a územního plánování

Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko

tel. 461327808, fax 461327812, mobil 777680880, www.jevicko.cz, e-mail: surad@jevicko.cz

Č.j.: OVUP1145/2012- 54/V

Jevíčko, dne 28.5.2012

Vyřizuje : oprávněná úřední osoba: Ing. Valčík

Obec Březina, 569 23 Březina

Zdeněk Dvořák, Linhartice 17, 571 01 Moravská Třebová

Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy

Povodí Moravy Brno, Dřevařská 932/11, 601 75 Brno

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Jevíčku, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.3.2012 podal

Obec Březina, 569 23 Březina, IČ 00276472

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Čistírna odpadních vod Březina u Moravské Třebové

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2405, 2456, 2457, 2458, 2478 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové.

Druh a účel umísťované stavby:

- vybudování nové ČOV s napojením splaškové kanalizace obce. Odstranění stávající splaškové kanalizace a čistírny ŠN 425 na p.č. 2456 v k.ú. Březina u Moravské Třebové..

Umístění stavby na pozemku:

- stavba bude umístěna dle situace, která je součástí tohoto rozhodnutí.

Určení prostorového řešení stavby:

- ČOV o kapacitě 400 EO
- Obslužná komunikace
- Splašková kanalizace gravitační DN 250 o celkové délce 25 bm
- Výtlak splaškových vod s čerpací jímkou délky 80 bm
- Kanalizace přečištěných vod DN 150 délky 20 m
- Výletní objekt kanalizace do Malonínského potoka.
- Kabelový rozvod NN
- Odstranění původní kanalizace a čistírny ŠN 425 na p.č. 2456

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- parc. č. 2405, 2456, 2457, 2458, 2478 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. K vodoprávnímu povolení stavby bude určeno místo odběru kontrolních vzorků typu A – 2.hod. směsných, s četností kontroly 4 x ročně v trvalém provozu ČOV. Stavba bude povolena po doplnění všech kót, zejména Q100, v m n.m. Bude uveden systém zaměření stavby (např. Balt po vyrovnání). V podélném profilu ČOV bude zakreslena hladina Q100 (m n.m.).
3. V terénu bude viditelně označena hranice zájmového území a bude zajištěno její nepřekročení. Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka ornice v plné mocnosti dle ustanovení §8 odst.1, písm. a) zákona a to zcela na zastavěné a zpevněné ploše a z části na nezastavěné části stavebního pozemku, kde by mohlo dojít stavební činností k poškození zemního krytu. Získaná orniční vrstva ze zastavěné a zpevněné plochy v množství cca 32,7 m³ (hloubka orniční skrývky 15 cm) a podorniční vrstva v množství cca 43,6 m³ (hloubka podorniční skrývky 20 cm) bude použita k zúrodnění, popřípadě vyrovnání terénu na p.č. 2456 v k.ú. Březina u Moravské Třebové. Získaná orniční a podorniční vrstva z nezastavěné části stavebního pozemku bude po zřízení odpočinkové zóny navracena zpět. Investor je povinen v souladu s ustanovením §8 odst.1, písmeno e) zákona učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. Finanční odvod za trvalý zábor zemědělské půdy podle ustanovení §11 odst. 3 písm. b) zákona nebude předepsán.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Březina, 569 23 Březina

Odůvodnění:

Dne 26.3.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 27.4.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- KHS PK ÚP Svitavy

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Zdeněk Dvořák, Pozemkový fond ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Povodí Moravy Brno

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu v Pardubicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. Jiří Valčík
Vedoucí odboru výstavby a ÚP
Městského úřadu v Jevíčku

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se vyměřuje 10000,- Kč.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Obec Březina, Březina, 569 23 Březina u Moravské Třebové

dotčené orgány státní správy

Městský úřad v Moravské Třebové, OVUP památky, Olomoucká č.p. 2, 571 01 Moravská Třebová 1

Městský úřad v Moravské Třebové, odbor ŽP, Olomoucká č.p. 2, 571 01 Moravská Třebová 1

Pardubický kraj, Komenského nám. č.p. 125, 532 11 Pardubice 1

Obvodní báňský úřad v Trutnově, Wonkova č.p. 1142, Trutnov, 500 02 Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, se sídlem v Pardubicích, ÚP Svitavy, Polní č.p. 2, 568 02 Svitavy

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2


Městský úřad v Moravské Třebové, odbor dopravy, Olomoucká č.p. 2, 571 01 Moravská Třebová 1

Vyvěšeno dne:

20. 05. 2012

Sejmuto dne:

Vyvěšení potvrzuje:

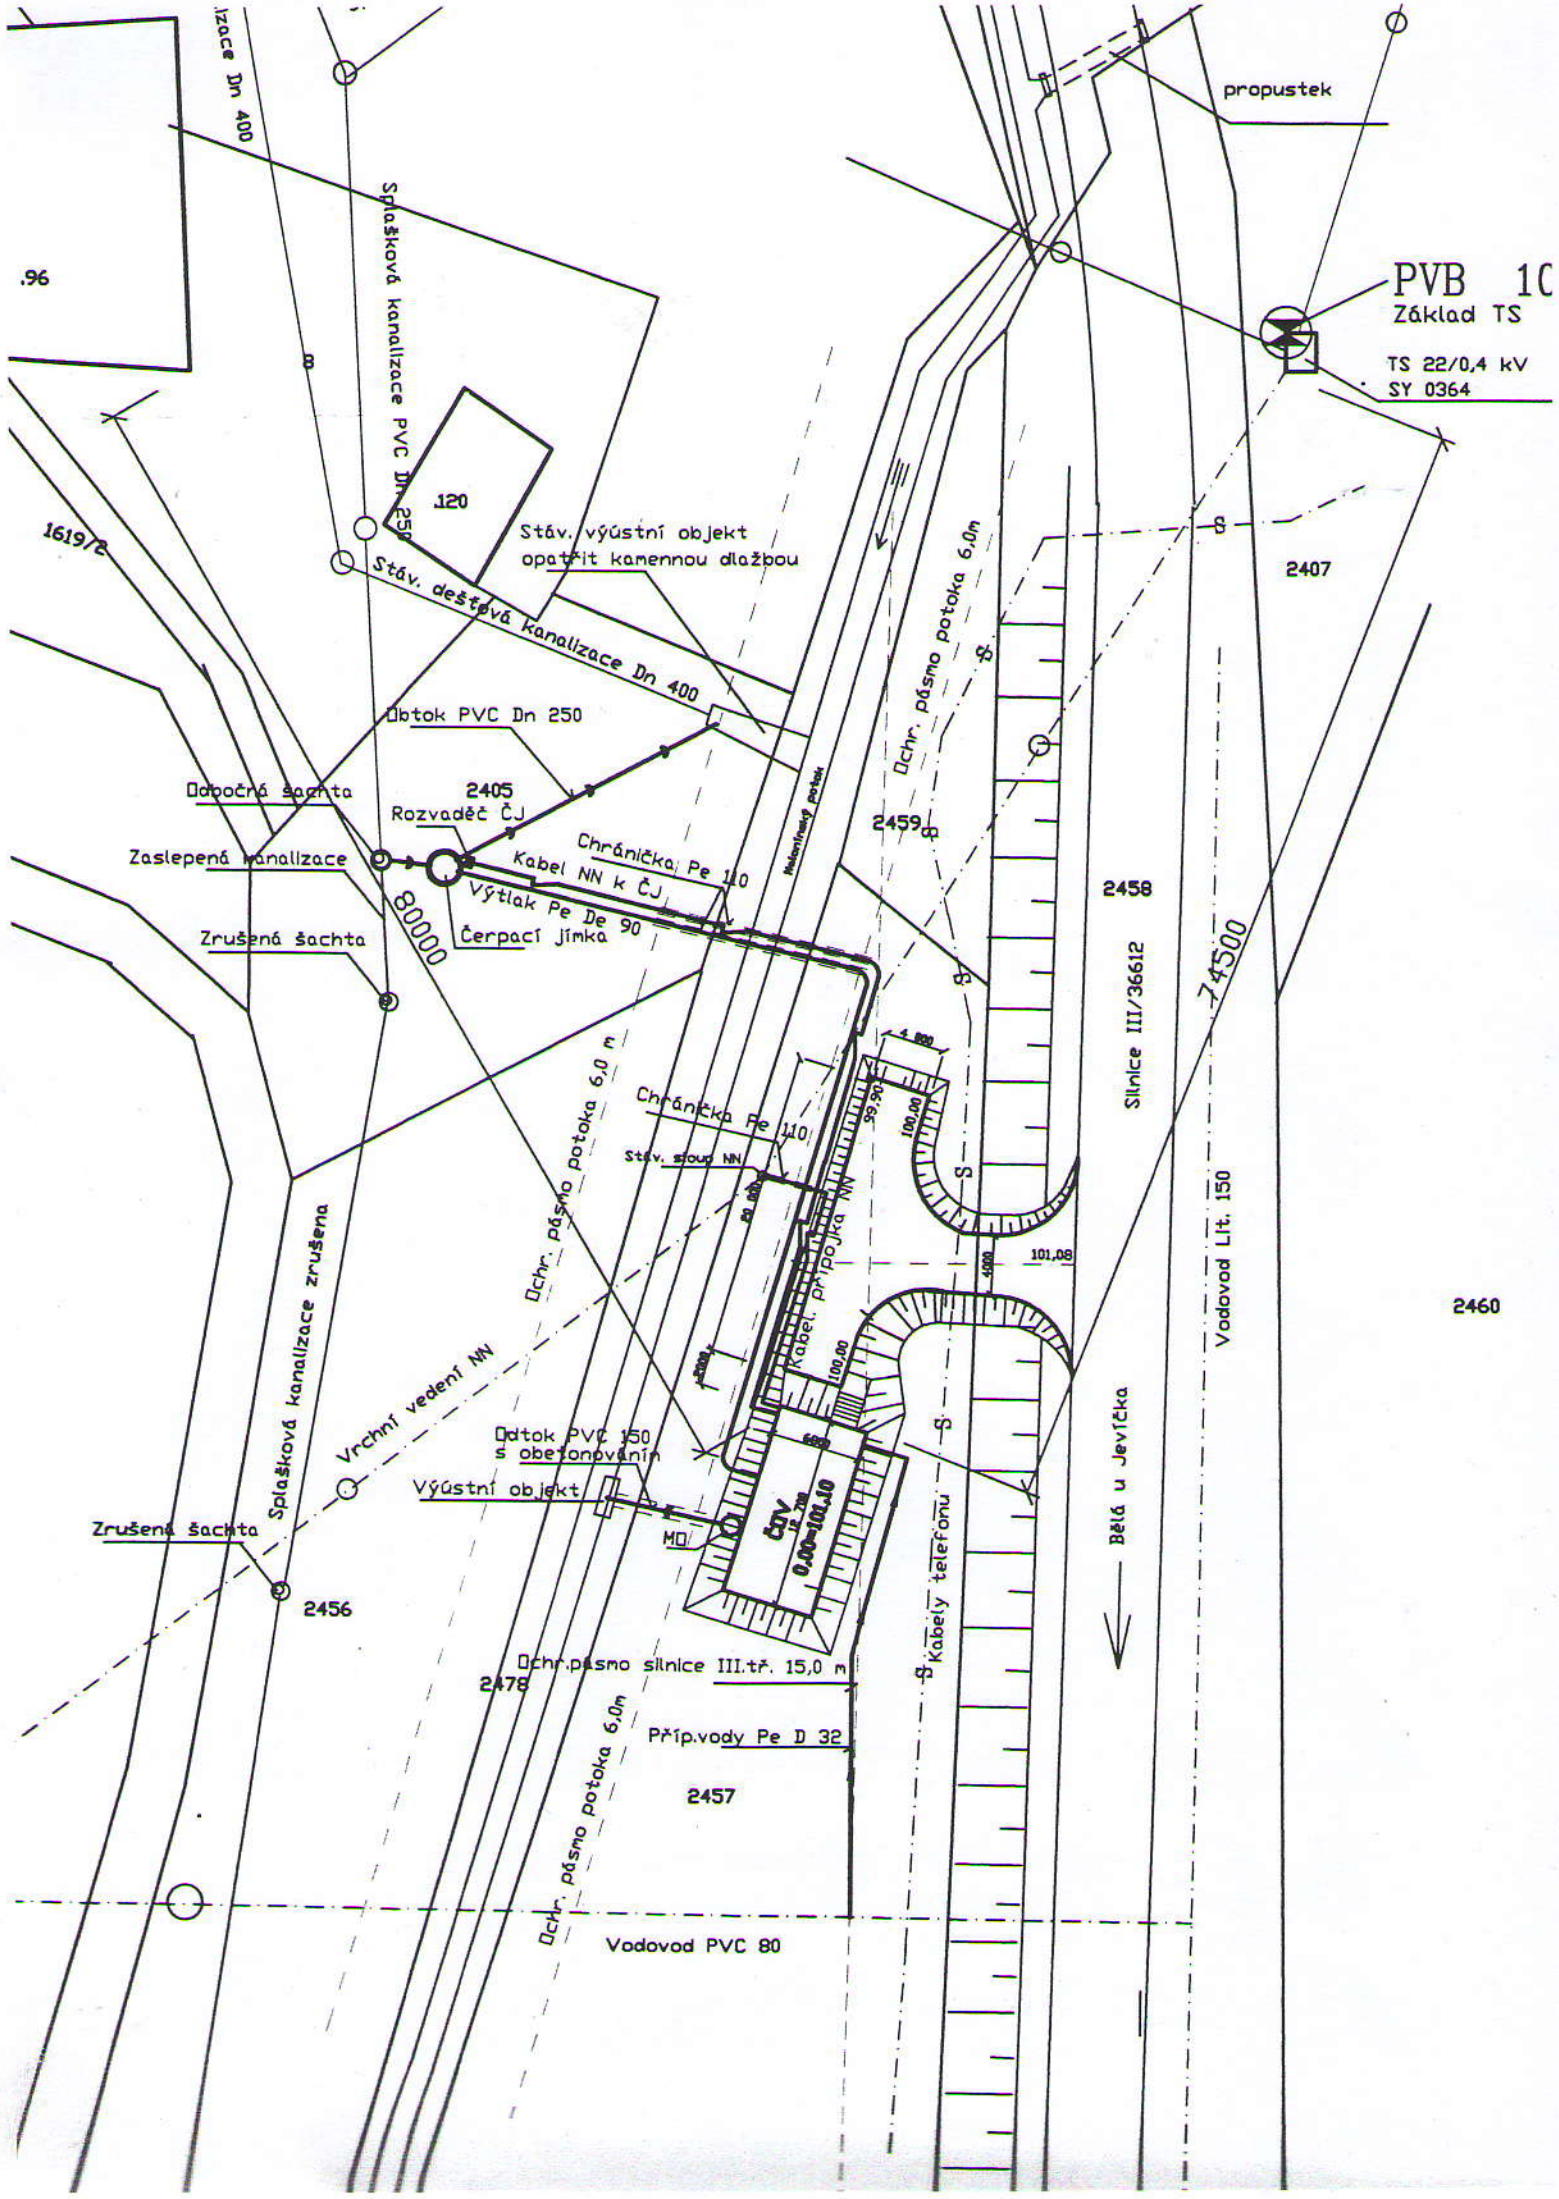

PVB 1C
 Základ TS
 TS 22/0,4 kV
 SY 0364

.96

izace Dn 400

Splašková kanalizace PVC Dn 250

Stáv. výústní objekt opatřit kamennou dlažbou

Stáv. dešťová kanalizace Dn 400

Útok PVC Dn 250

Dobočná šachta

2405

Rozvaděč ČJ

Chráníčka; Pe 110

Kabel NN k ČJ

Výtlač Pe Dn 90

Čerpačí jímka

Zaslepená kanalizace

Zrušená šachta

80000

Splašková kanalizace zrušena

Zrušená šachta

2456

Vrchní vedení MN

Útok PVC 150 s obehonváním

Výústní objekt

Chráníčka Pe 110

Stáv. sloup NN

Kabel. přípojka NN

ČJv
 0.00-101.10

Dchr.pásma silnice III.tř. 15,0 m

2478

Příp.vody Pe D 32

2457

Dchr.pásma potoka 6,0m

Vodovod PVC 80

propustek

2407

Dchr.pásma potoka 6,0m

2459

2458

Silnice III/36612

74500

Vodovod Lit. 150

2460

Bělá u Jevíčka

Kabely telefonu